


納入品図面

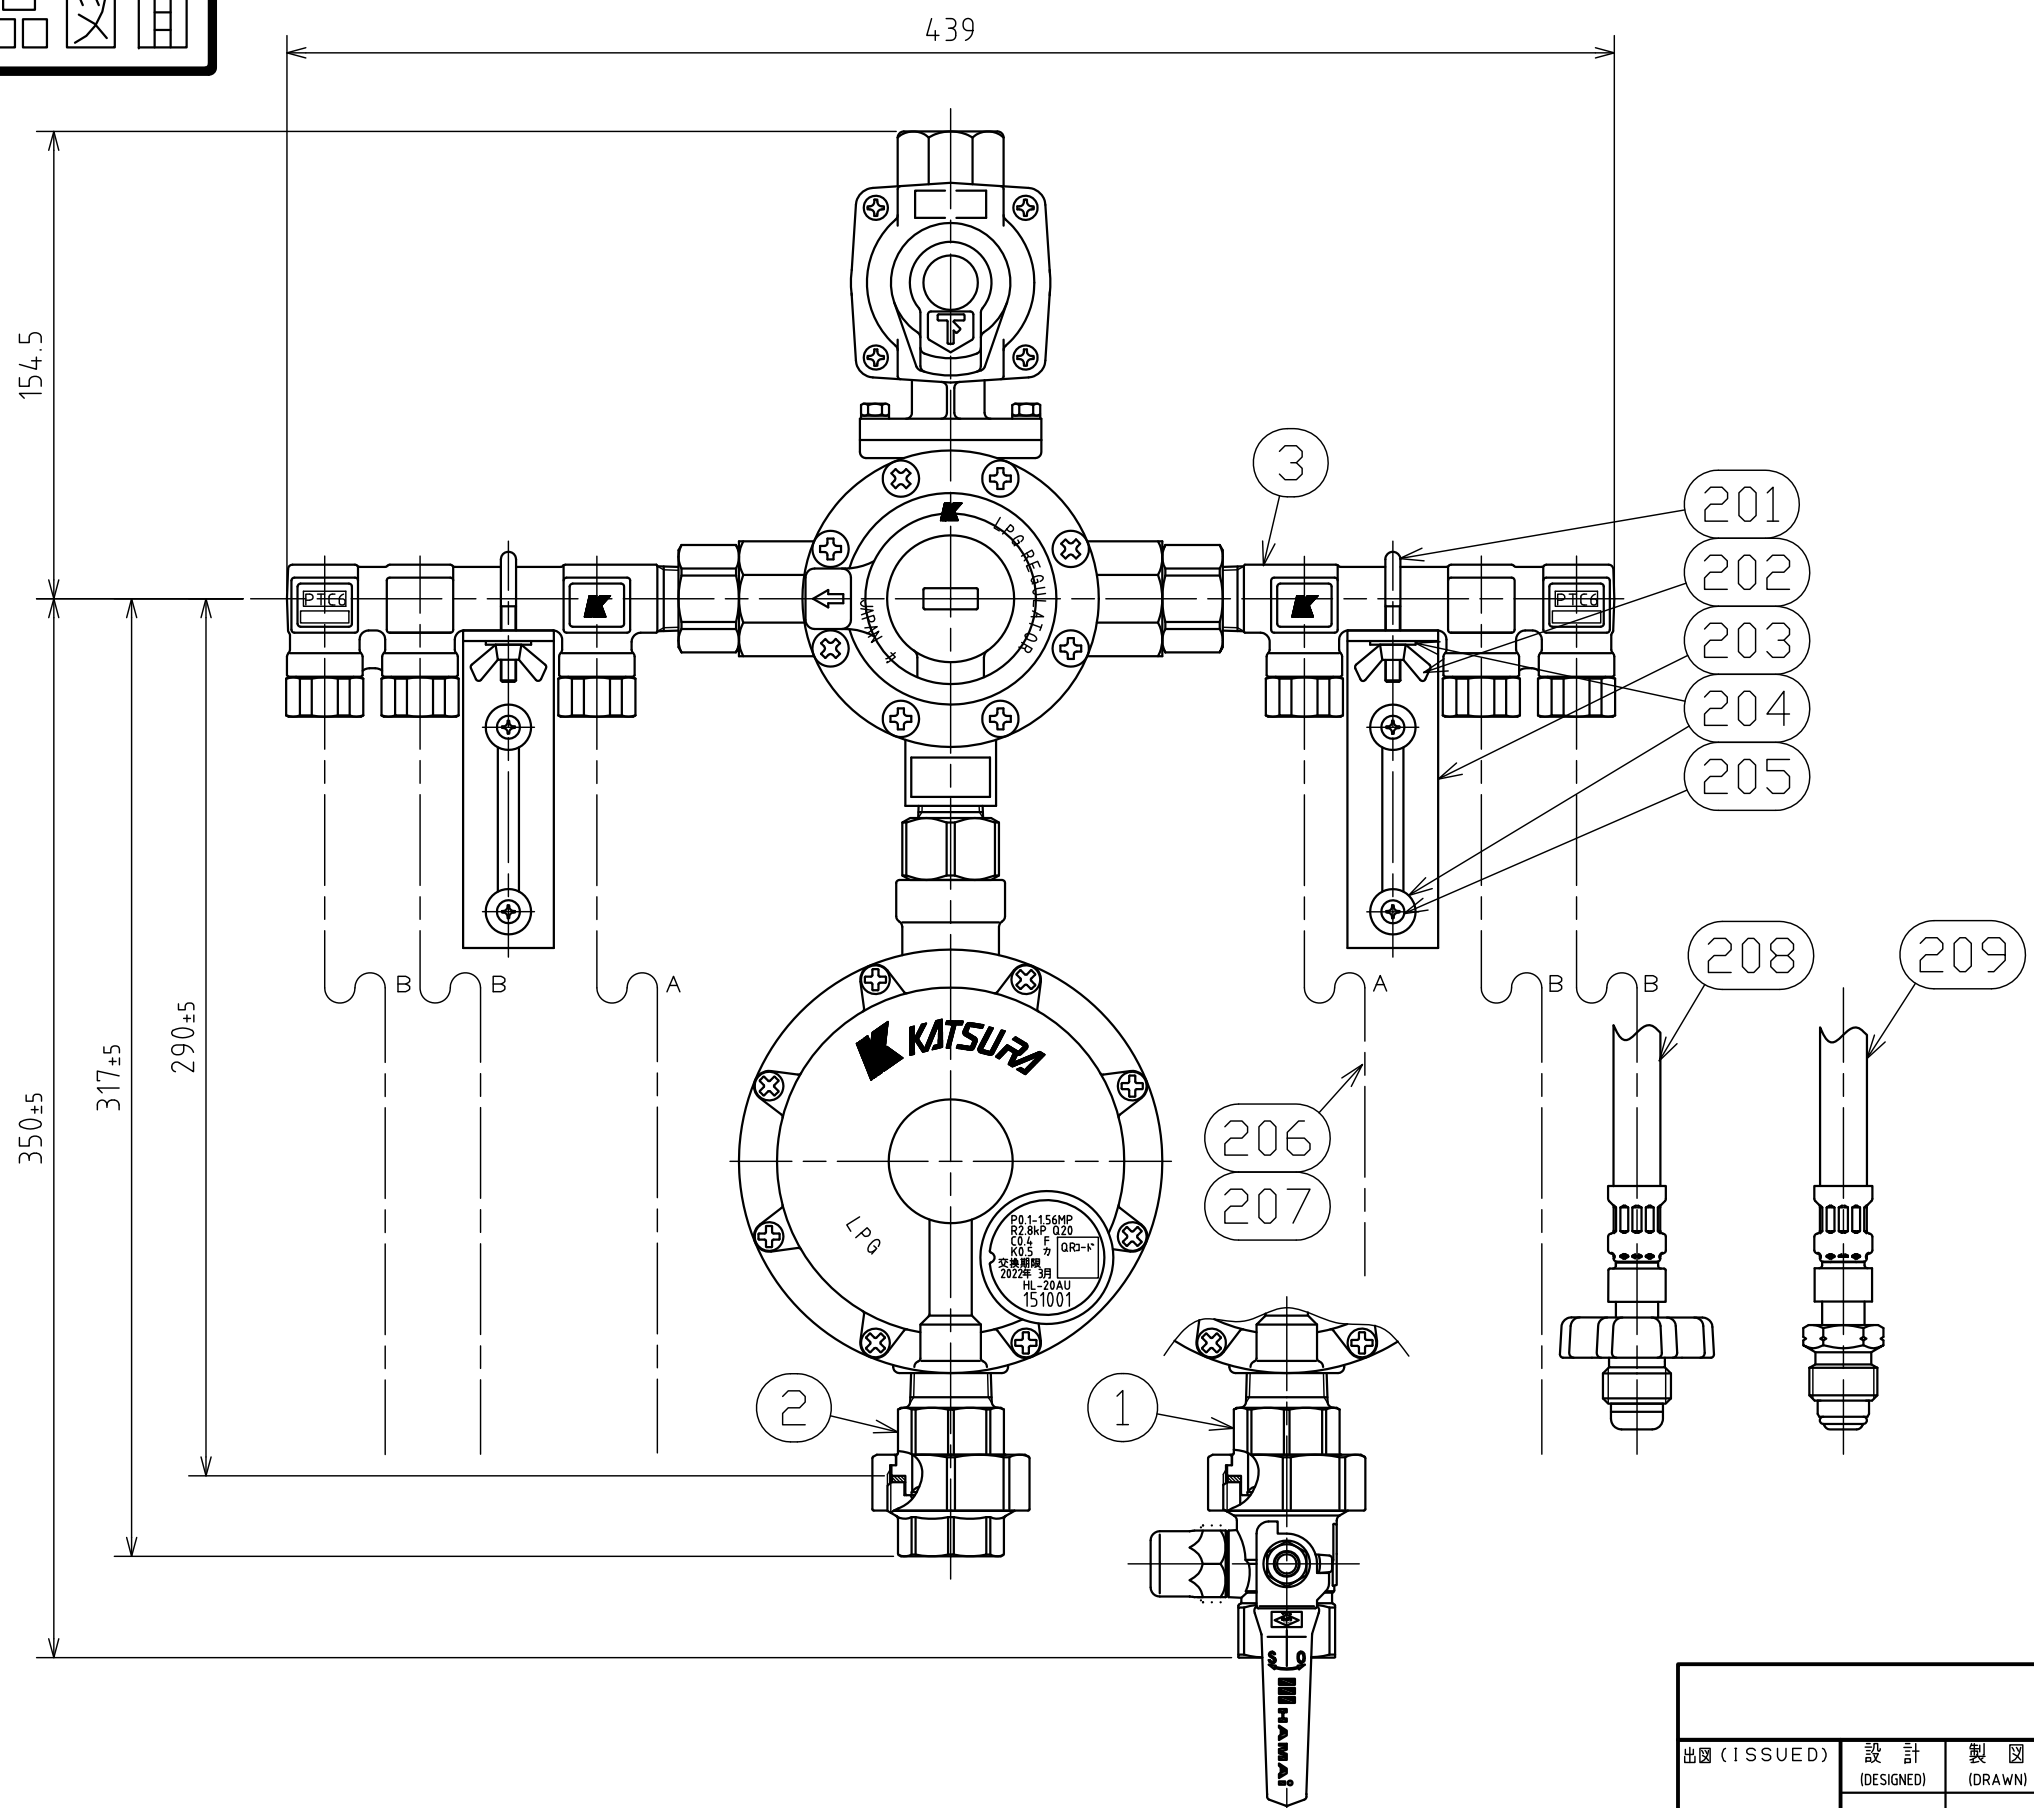

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	HL-20AZ	Ass'y	1	
2	HL-20AU	Ass'y	1	
3	PTC6-1/2	Ass'y	1	

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	M5 Uボルト	鉄	2	メッキ
202	M5 ちょうナット	鉄	4	メッキ
203	ステー	鉄	2	紛体塗装
204	M5 平座金	鉄	8	メッキ
205	ドリルねじ 4×25	鉄	4	メッキ
206	BH-5 グラビタホース	Ass'y	2	図中A消音タイプ
207	BS-5 グラビタホース	Ass'y	2	図中A
208	BH-6 グラビタホース	Ass'y	4	図中B消音タイプ
209	BS-6 グラビタホース	Ass'y	4	図中B
210	取扱説明書		1	PTC
211	取扱説明書		1	高圧ホース
212	取扱説明書		1	調整器
213	保証書		2	高性能
214	取扱説明書		1	検査孔付ボルトガス栓
215	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
216	切替型漏えい検知装置用付属部品		1	*別表参照

切替型漏えい検知装置用付属部品		
名称 (NAME OF PART)	員数 (QTY)	
メーター取付金具	2	
金属フレキホース L=400	1	
検査孔付ねじガス栓	2	
子出口継手	1	
1/2B キャップ	1	
1/2B チーズ	1	
1/2B ニップル	1	
1/2B 長ニップル	1	

型式	PTC6B-20SZ-HL	PTC6B-20HZ-HL	PTC6B-20SU-HL	PTC6B-20HU-HL
入口接続	POL スパナ締め	POL 手締め	POL スパナ締め	POL 手締め
出口接続	3/4B検査孔付ユニオンバルブ		3/4Bユニオン	
気密試験圧力	1.56MPa			
耐圧試験圧力	2.6MPa			

殿					
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
		小原	杉山	川手	簡易集合装置
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				PTC6B-20* -HL
1:2.5	2015/10/15				図番 (DWG. No.)
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				01
					152262219